

**UNITE DE DISTRIBUTION CONCERNEE PAR DES DEPASSEMENTS
RECURRENTS DE LA LIMITE DE QUALITE POUR LE PARAMETRE PESTICIDES**


UNITE DE DISTRIBUTION : MAILLY LE CAMP RESEAU

Métabolites de pesticides concernés : *Chloridazone desphényl chloridazone methyl desphényl*

CARACTERISTIQUES DE L'UNITE DE DISTRIBUTION

UDI	MAILLY LE CAMP RESEAU (010000249)
UGE – Nom	MAILLY LE CAMP
Population desservie	1829
Quantité d'eau distribuée (m³/an)	58045
Commune(s) desservie(s)	MAILLY-LE-CAMP
Maître d'ouvrage	Régie communale
Schéma directeur d'alimentation en eau potable	Champagne Crayeuse Nord
Eau subissant un traitement phytosanitaire	non
UDI concernée par le pré-contentieux nitrates	non

SYNOPTIQUE DU RESEAU DE DISTRIBUTION

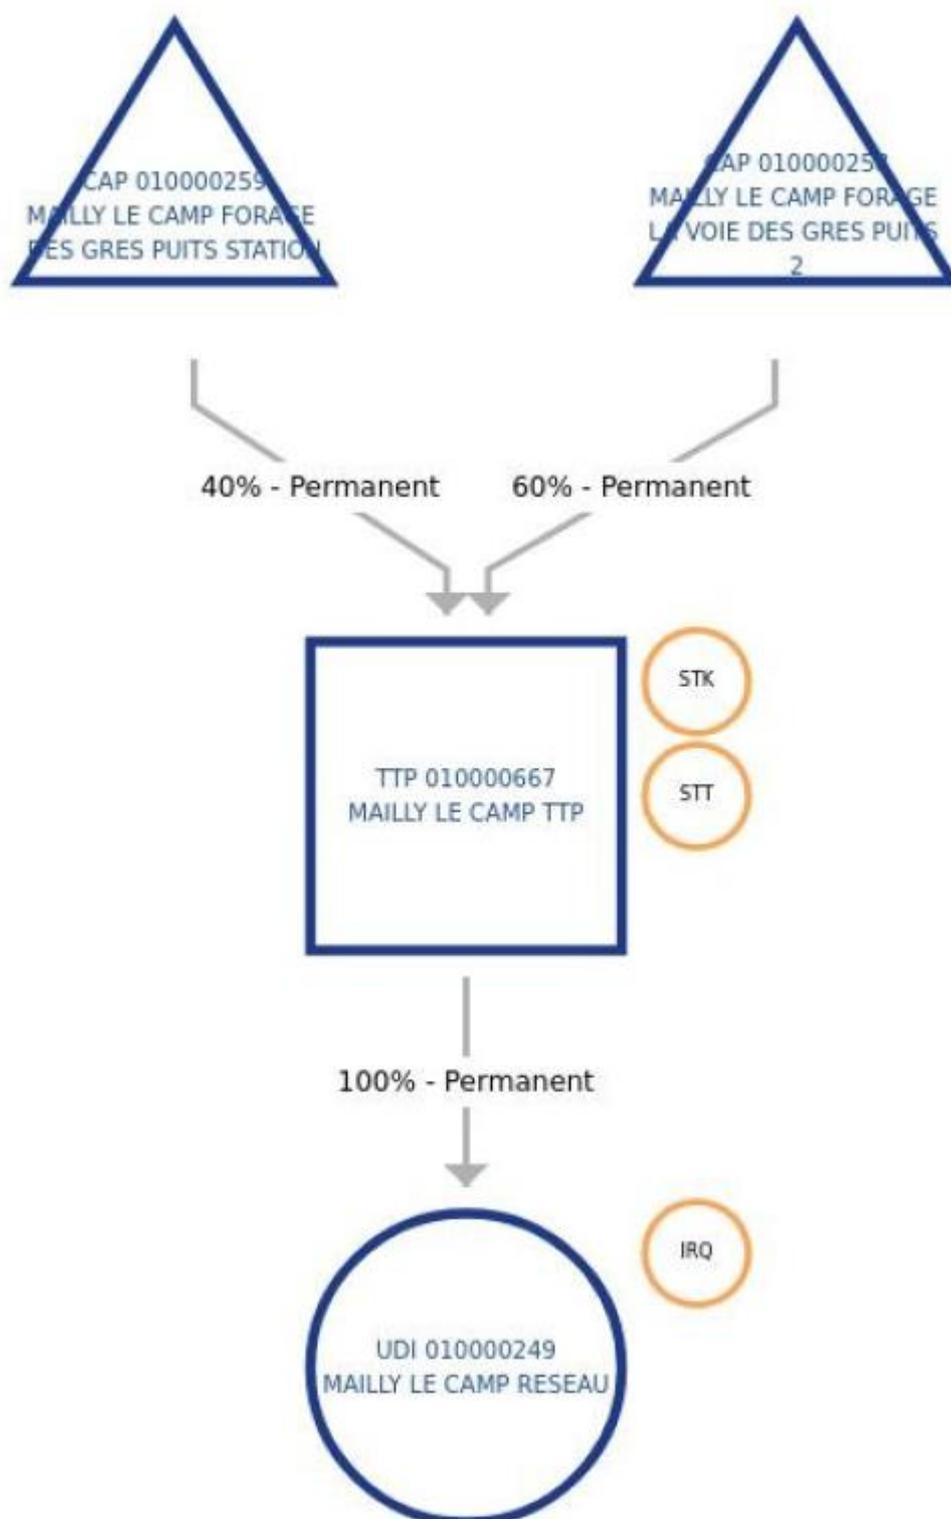

Unité de distribution concernée par des dépassements récurrents de la limite de qualité pour le paramètre pesticides - **Fiche N°17 MAILLY LE CAMP RESEAU**

Mise à jour : 16/05/2022

DONNEES DU CONTROLE SANITAIRE

Chloridazone desphényl	2021	2022	Dépassements épisodiques
Nombre de résultats	3	4	non
Concentration minimale (µg/L)	0,03	0,05	
Concentration maximale (µg/L)	0,42	0,20	

Dernier résultat Chloridazone desphényl disponible dans SISE-Eaux d'alimentation :



Date de prélèvement	21/04/2022
Résultat (µg/L)	0,05

chloridazone methyl desphényl	2021	2022	Dépassements épisodiques
Nombre de résultats	2	4	oui
Concentration minimale (µg/L)	0,08	0,05	
Concentration maximale (µg/L)	0,11	0,08	

Dernier résultat chloridazone methyl desphényl disponible dans SISE-Eaux d'alimentation :

Date de prélèvement	21/04/2022
Résultat (µg/L)	0,05

DISTRIBUTION TEMPORELLE DE LA CONCENTRATION EN METABOLITES

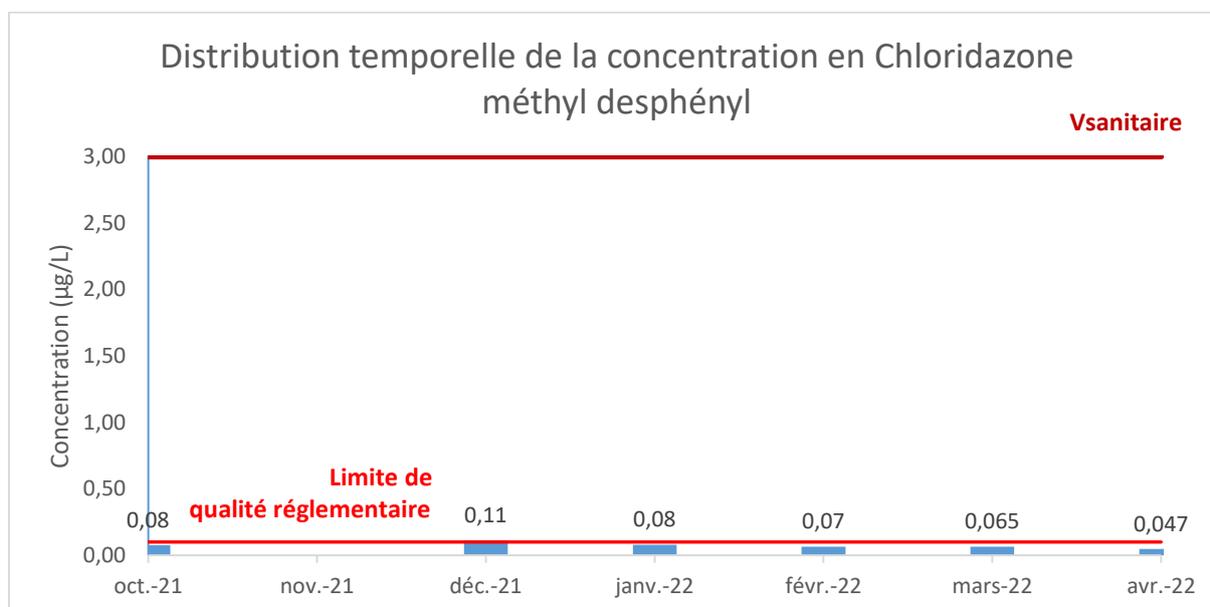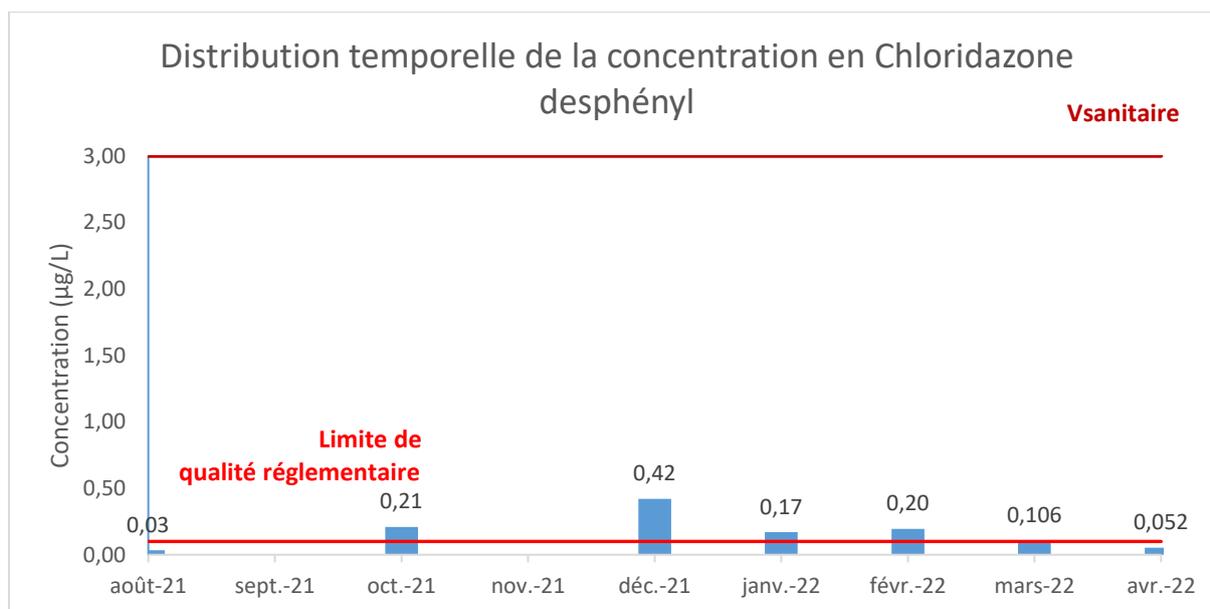

Unité de distribution concernée par des dépassements récurrents de la limite de qualité pour le paramètre pesticides - **Fiche N°17 MAILLY LE CAMP RESEAU**

Mise à jour : 16/05/2022

RETRO PLANNING DE LA PROCEDURE DE DEROGATION

